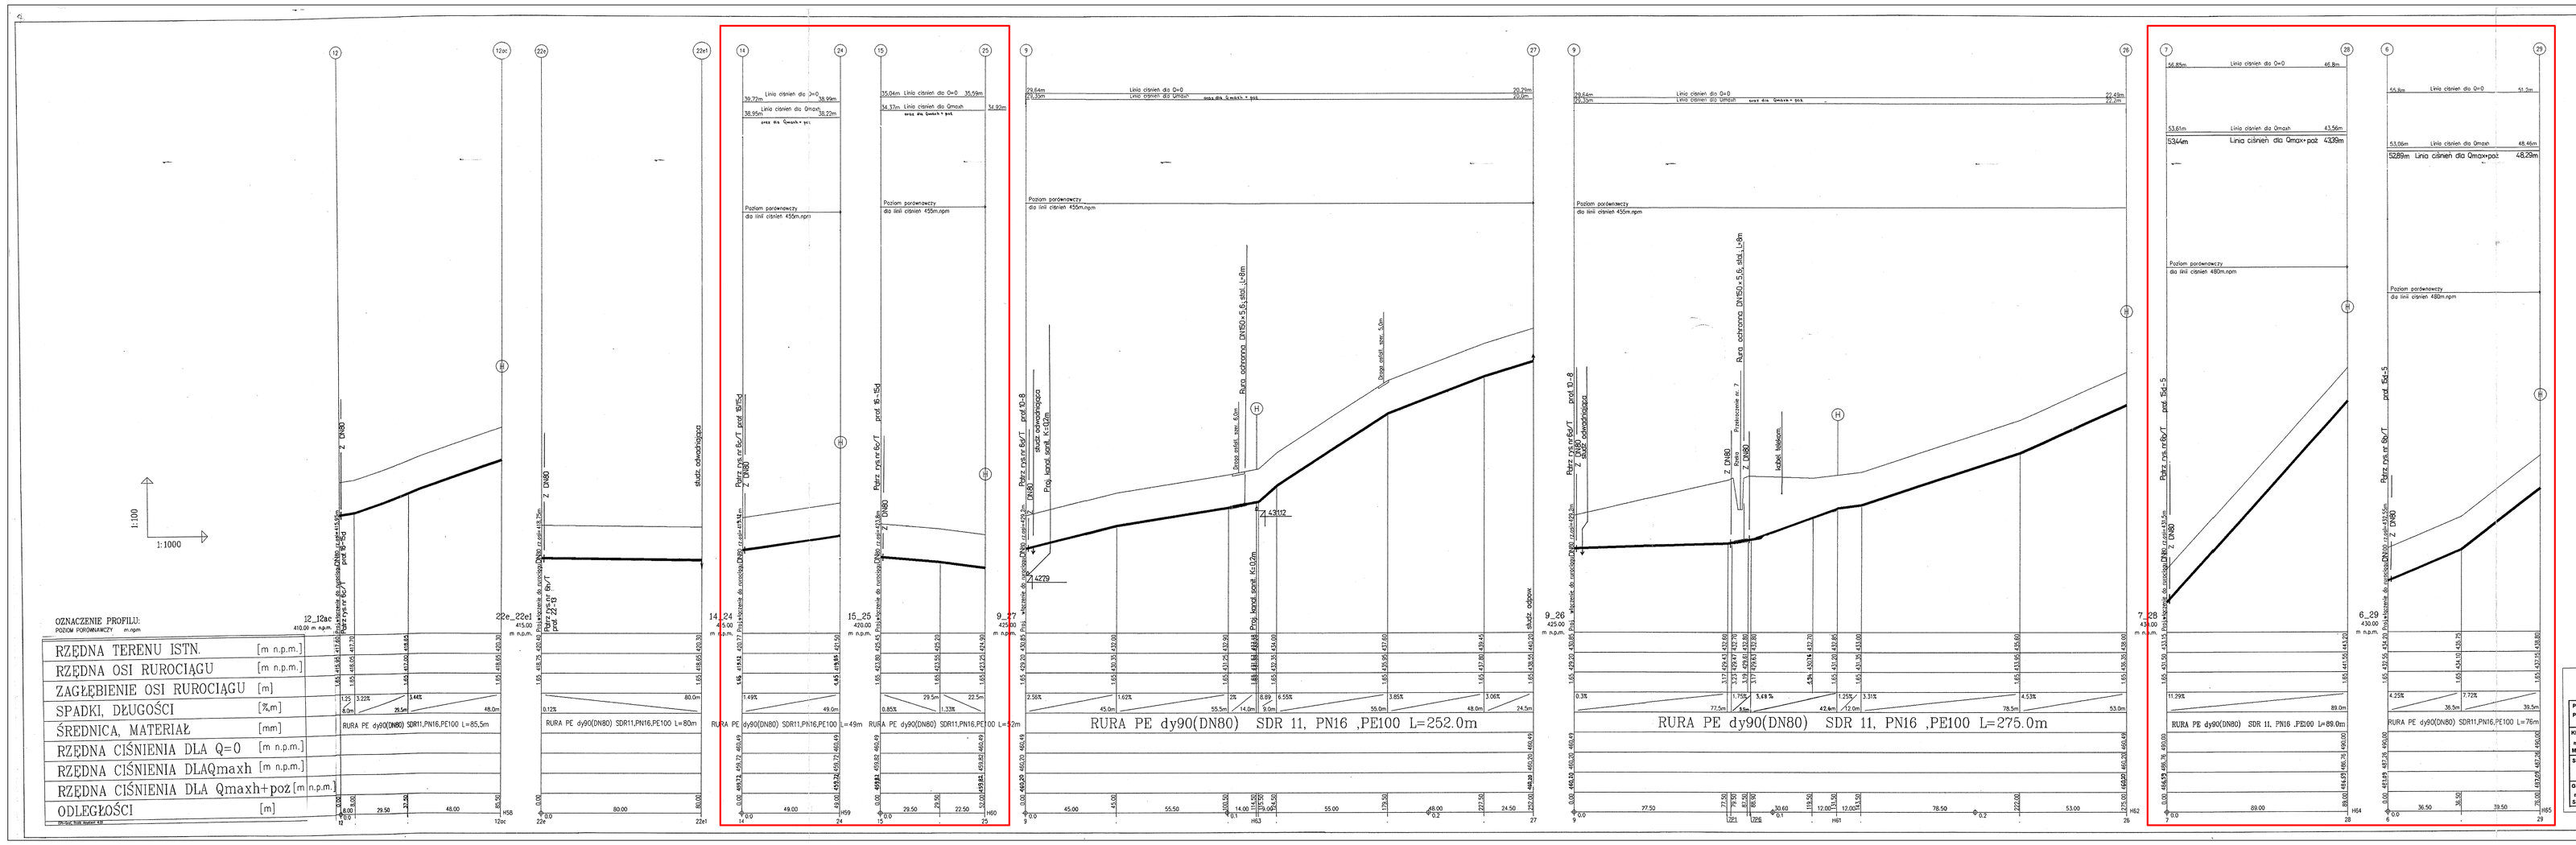
1:100
1:1000
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY m.npm
RZĘDNA TERENU ISTN. [m n.p.m.]
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m n.p.m.]
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU [m]
SPADKI, DŁUGOŚCI [%,m]
ŚREDNICA, MATERIAŁ [mm]
RZĘDNA CIŚNIENIA DLA Q=0 [m n.p.m.]
RZĘDNA CIŚNIENIA DLAQmaxh [m n.p.m.]
RZĘDNA CIŚNIENIA DLA Qmaxh+poz [m n.p.m.]
ODLEGŁOŚCI [m]
12_12ac
22e_22e1
14_24
15_25
9_27
9_26
7_28
6_29
RURA PE dy90(DN80) SDR11,PN16,PE100 L=85.5m
RURA PE dy90(DN80) SDR11,PN16,PE100 L=80m
RURA PE dy90(DN80) SDR11,PN16,PE100 L=49m
RURA PE dy90(DN80) SDR11,PN16,PE100 L=92m
RURA PE dy90(DN80) SDR 11, PN16 ,PE100 L=252.0m
RURA PE dy90(DN80) SDR 11, PN16 ,PE100 L=275.0m
RURA PE dy90(DN80) SDR 11, PN16 ,PE100 L=89.0m
RURA PE dy90(DN80) SDR11,PN16,PE100 L=76m
Poziom porównawczy do linii ciśnień 455m.npm
Poziom porównawczy do linii ciśnień 450m.npm
Poziom porównawczy do linii ciśnień 480m.npm
Linia ciśnień dla Q=0
Linia ciśnień dla Qmaxh
Linia ciśnień dla Qmaxh+poz
Przyłącze do budynku nr 1
Przyłącze do budynku nr 2
Przyłącze do budynku nr 3
Przyłącze do budynku nr 4
Przyłącze do budynku nr 5
Przyłącze do budynku nr 6
Przyłącze do budynku nr 7
Przyłącze do budynku nr 8
Przyłącze do budynku nr